


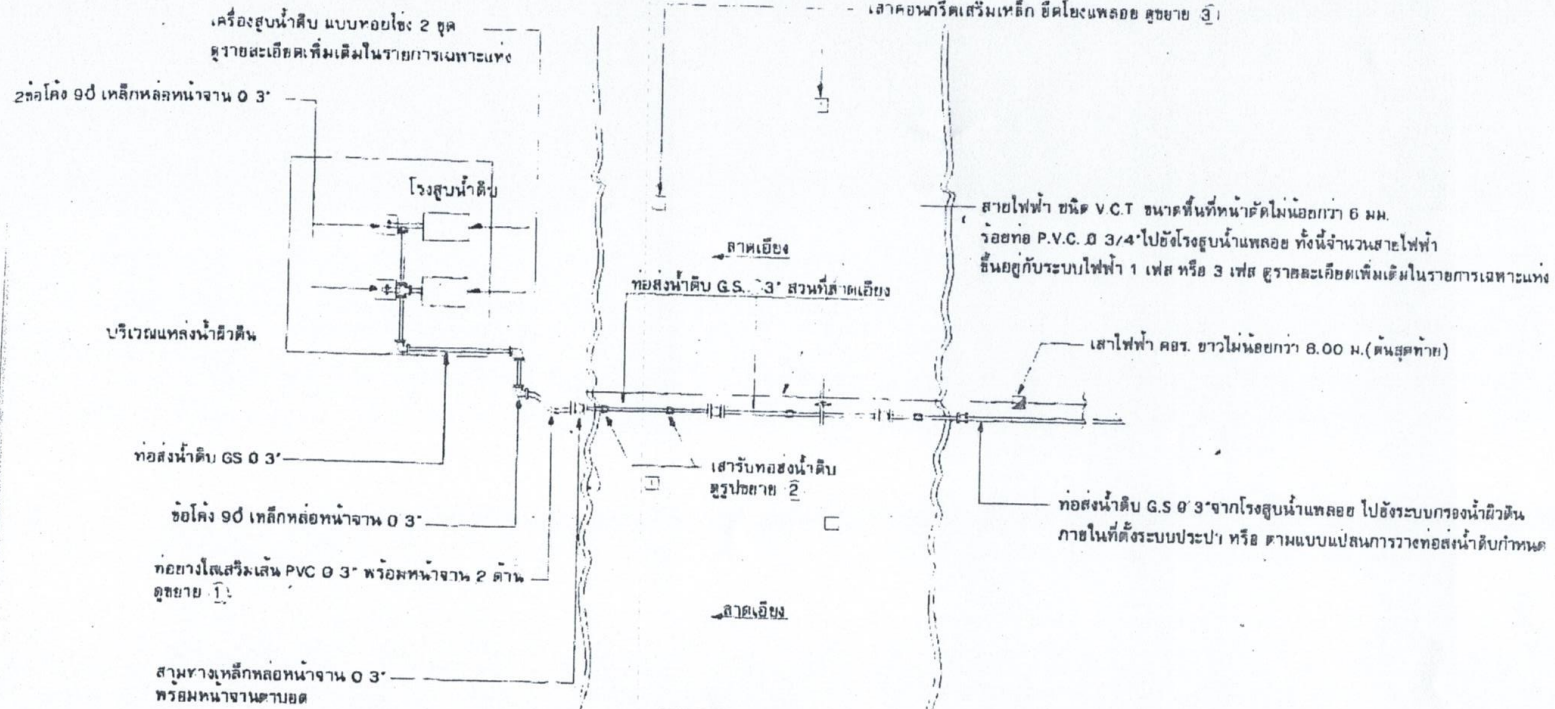


สำเนาถูกต้อง

(นายพัฒน์พงษ์ แสนมะสูง)
นายช่างโยธาอาวุโส





ส่วนบริหารจัดการน้ำ อุบลราชธานี					
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ					
แบบระบบทอรับ-ทอส่งน้ำดิบ					
ปรับปรุงเมื่อ	มค.47				
ออกแบบ	บรรพต สิงห์สิทธิ์	15/5/66	แบบเลขที่	แผ่นที่	
ผอ. สบย.	จักรชัย ทัพทวงศโรจน์				
ผอ. สทก.3	ปัญญา หล้าเมือง		07-006	1/3	

แนวสายไฟฟ้าแรงดันระบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส -
 คู่มือการติดตั้งเพิ่มเติมตามรายการเฉพาะแห่ง

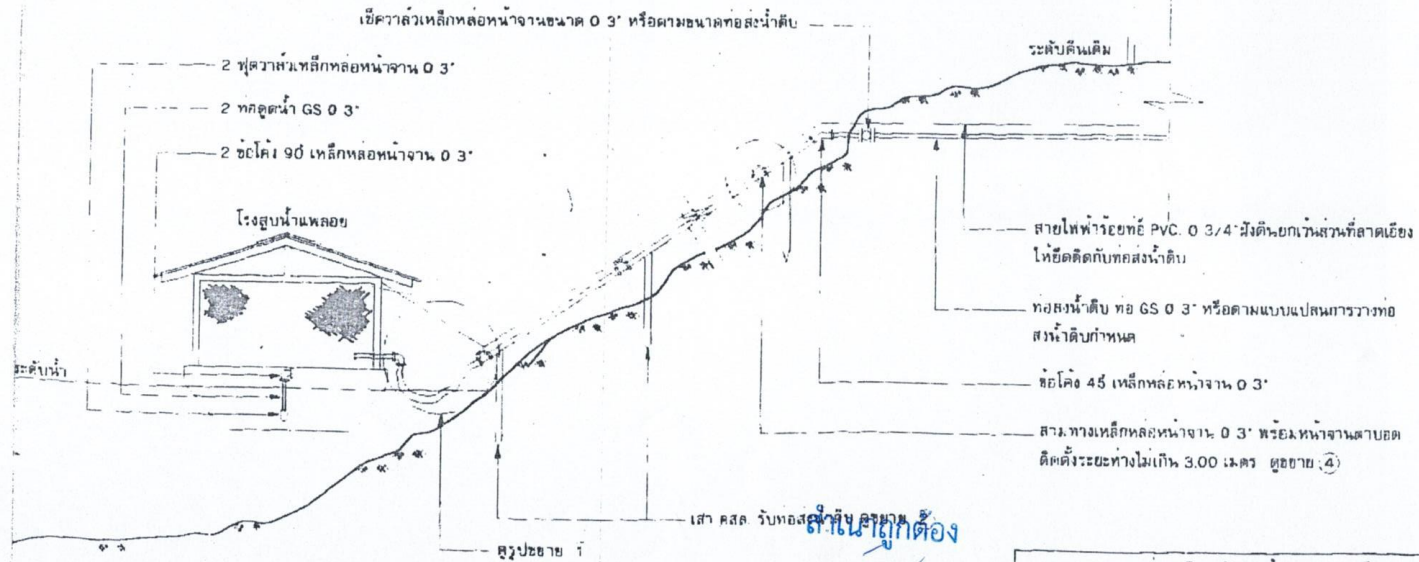

รูปदानแสดงระบบรับ-ส่งน้ำดิบ (นายพัฒนพงษ์ แสนมะสูง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนบริหารจัดการน้ำ อุบลราชธานี			
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ			
แบบระบบทอรับ-ทอส่งน้ำดิบ			
ปรับปรุงเมื่อ	ม.ค. 47		
บรรพต	สิงห์แก้ว	15.1.47	แบบเลขที่
ผอ. สบข.	จิตรวิทย์ ทัพพะรังสี	07	07-006
			แผนที่ 2.7



- ระยะทางระหว่างสถานีกับถนนเข้าตำบลไม่เกิน 300 เมตร
- หากไม่สามารถทำทางเข้าแบบมาตรฐานตามผังได้ ให้ใช้เส้นทาง
- ถนนกรวดคละ หรือ ทางดินที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร/เมตร ถนนหนทาง

ส่วนบริหารจัดการน้ำ อุตสาหกรรม
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบระบบท่อรับ-ทอส่งน้ำดิบ

ปรับปรุงเมื่อ MF 47				
บรรพต สิงห์สิทธิ์	คสช. ๖7	แบบเลขที่	แผนที่	
ผ.ส.บ.น.	จัดสรร ที่กักกวนไชน	๕		
ผ.ส.ก.๖	ใญ่ดูฯ หล้าเมือง		07-006	3/3