




1. แบบการวางท่อทั่วไป

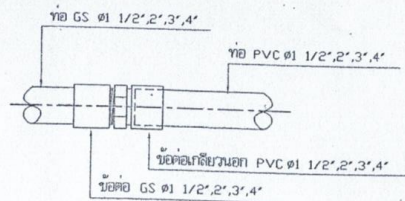


2. แบบการต่อท่อ GS กับท่อ PVC 1/2", 2', 3', 4'

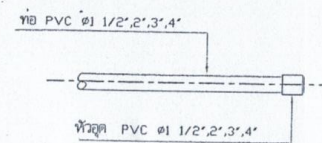


3. แบบการต่อหัวอุด PVC




4. แบบการต่อข้อต่อ PVC

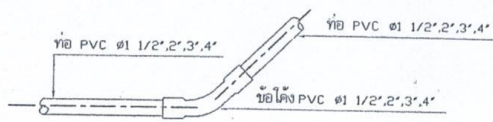

5. แบบการต่อข้อโค้ง 22 1/2°, 45° PVC

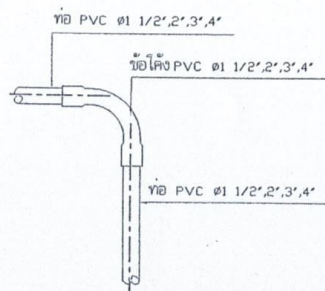

6. แบบการต่อข้อโค้ง 90° PVC



7. แบบการต่อข้อต่อ 90° PVC

ตารางระยะความลึกหลังท่อ	
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)	ความลึกหลังท่อ (มม.)
น้อยกว่า 100	0.40
100-150	0.8


- หมายเหตุ
- หากมีการต่อประสาท่อที่ดูได้แต่ยังไม่แน่ว่าแตกต่างจากแบบแปลนนี้ ให้แจ้งขอสงวนสิทธิ์ ให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค เป็นผู้วินิจฉัย
 - ท่อ PVC เป็นชั้น 8.5
 - ท่อ GS เป็นชนิดหนาปานกลาง (ตามมาตรฐาน มอก. 277-2532)
 - อุปกรณ์ข้อต่อ PVC ทุกชนิดเป็นชั้น 13.5
 - การต่อท่อ GS เข้ากับอุปกรณ์ประสาท่อชนิดเดียวกัน เช่น ข้อต่อ ข้อโค้ง สามทาง ให้ใช้ข้อต่อที่มีเกลียวขนาด 11 เกลียว/นิ้ว เว้นแต่แบบแปลนกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

สำเนาถูกต้อง


โศภ

(นายพัฒนพงษ์ แสนมะฮุง)
นายช่างโยธาอาวุโส


สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ			
การประสานงานและอุปกรณ์			
ออกแบบ	กชิต โททอง	แก้ไข	กชิต
เขียนแบบ	สุวิ ไชยมาน	อนุมัติ	สมเดช
ตรวจ / ปรับปรุง	สุเมธ ทรัพย์ / สมเดช ไชยมาน	อนุมัติ	สมเดช
ปรับปรุงแก้ไข	แบบเลขที่ 4001	วันที่	วัน
แบบเลขที่	91000	แผ่นที่	1/5

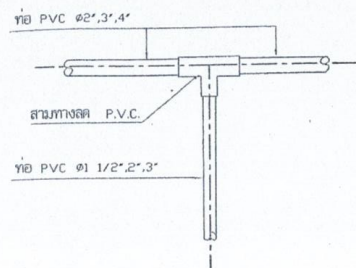


8. แบบการต่อสามทางลด PVC

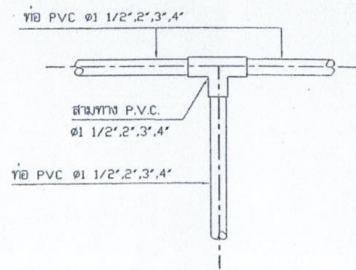


9. แบบการต่อสามทาง PVC

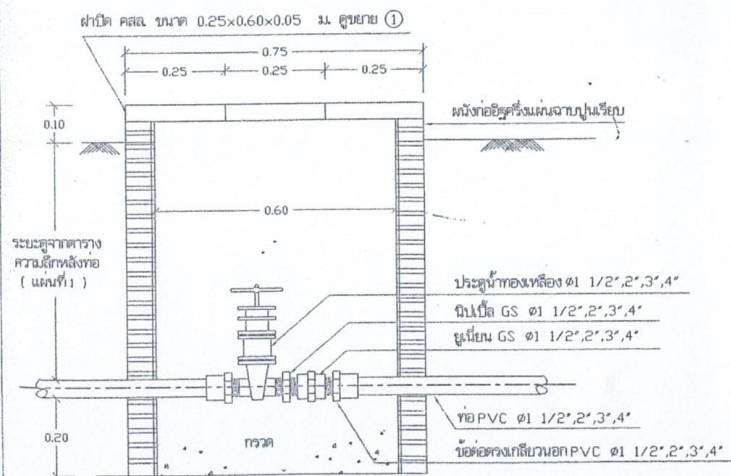


10. แบบการติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง 1 1/2", 2", 3", 4" 1:10

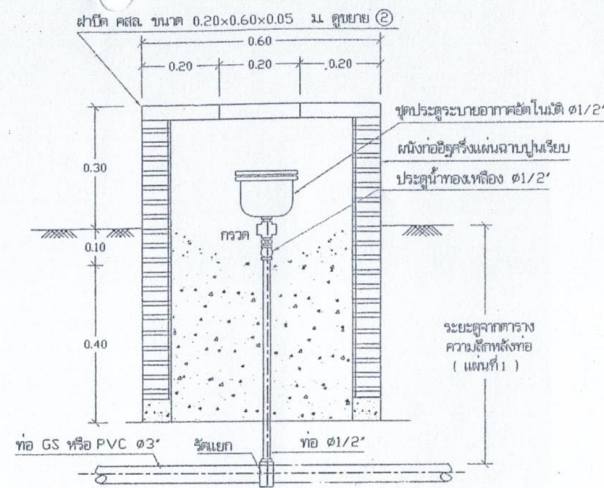

11. แบบการติดตั้งประปาระบายอากาศอัดโนมิตี 1:10

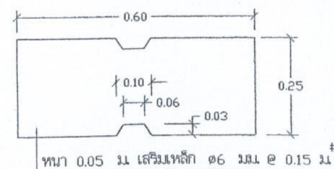

รูปขยาย ① 1:10

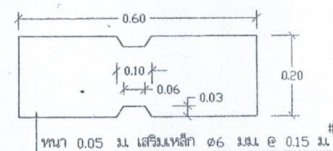


รูปขยาย ② 1:10

สำเนาถูกต้อง


แนว

(นายพัฒนพงษ์ แสนมะฮุง)
นายช่างโยธาอาวุโส


สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ				
แผนก	การประสานงานและอุปกรณ์			
ออกแบบ	กสิศ ไททอง	เก็บรอบ		สมณ
เขียนแบบ	วชิร โฉมงาม	อนุมัติ		ผลบุญ
ตรวจ / ปรึกษา	คุณธรรม ทวีสิทธิ์ / คุณณัฐวิภา			
บริษัทเอกชน/โยธา	แบบเลขที่ 4001			
แบบเลขที่	91001	แผ่นที่	2/5	วัน / /

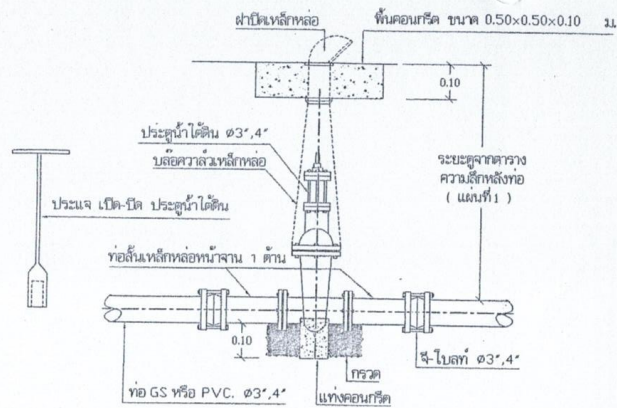


12. แบบการติดตั้งประตุน้ำใต้ดิน 1:10

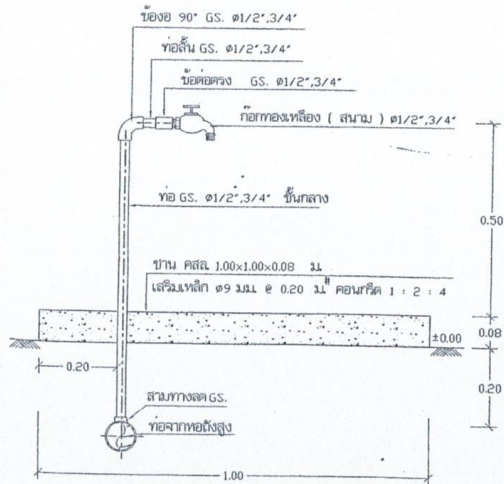

14. แบบขยายการติดตั้งก่อนนำทองเหลือง 1:10

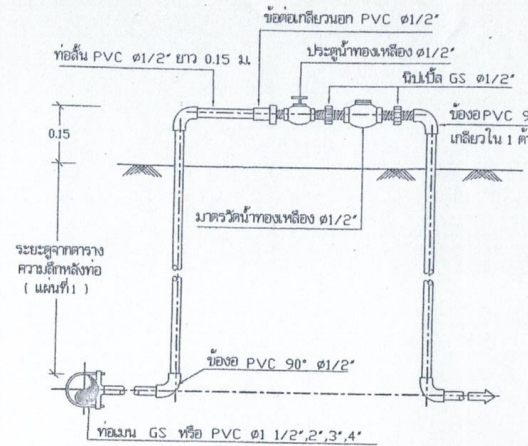

13. การติดตั้งมาตรวัดน้ำ ๑ 1/2" 1:10

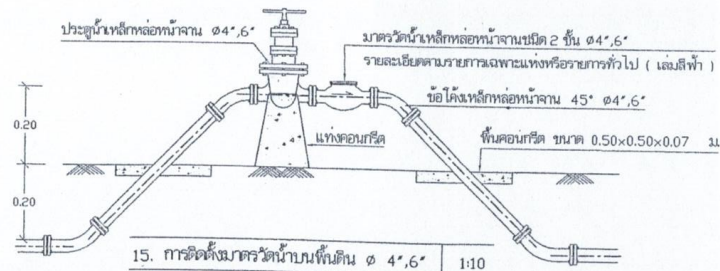


15. การติดตั้งมาตรวัดน้ำบนพื้นดิน ๑ 4", 6" 1:10

สำเนาถูกต้อง

(นายพัฒพงษ์ แสนมะฮุง)
นายช่างโยธาอาวุโส

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ				
การประสานงานและอุปกรณ์				
ออกแบบ	กสศ. 10/10	เก็บรอบ	กสศ.	กสศ.
เขียนแบบ	วชิร โฉมงาม	ตรวจสอบ	กสศ.	กสศ.
ตรวจ / ปรึกษา	คุณอรรถ วิชาญ / คุณอรรถ วิชาญ	อนุมัติ	กสศ.	กสศ.
ปรับปรุงแก้ไข	แบบที่ 4001	อนุมัติ	กสศ.	กสศ.
แบบที่	10/10	10/10	10/10	10/10


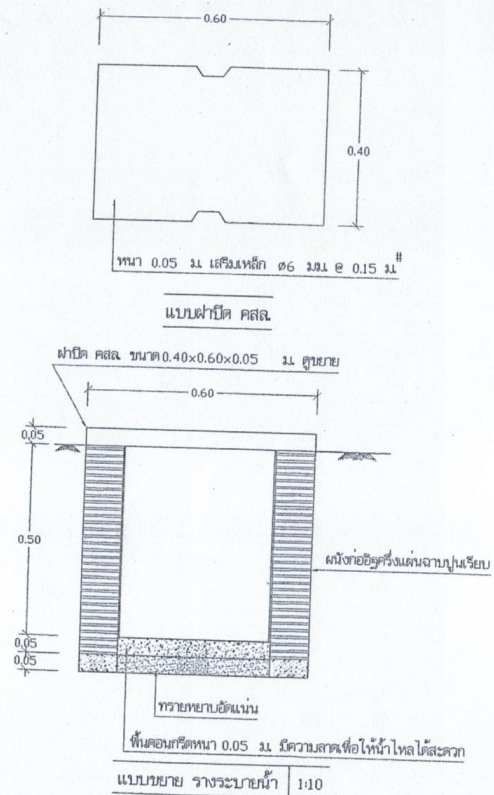


16. แบบการคิดตั้งประตุนำระบายตะกอน	1:10
------------------------------------	------

สำเนาถูกต้อง

(นายพัฒน์พงษ์ แสงมะฮุง)
นายช่างโยธาอาวุโส

สำนักบริหารจัดกรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ				
แสดงเลข		การประสานและอุปการณ		
เลขนา	กสิศ ไรทอง	เกินรอบ	กษ.ร	สอ.
เรียนนา	วุฒิ ไชยนา	ตฤติ	สอ.	สอ.ร
ครว / ปณปร	อวยนา นทว / นงน - นทนา	นทนา	นทนา	นทนา
ปณปรนา / นทนา	นทนา / 4001	นทนา	นทนา	นทนา
นทนา	918001	นทนา	4/5	นทนา

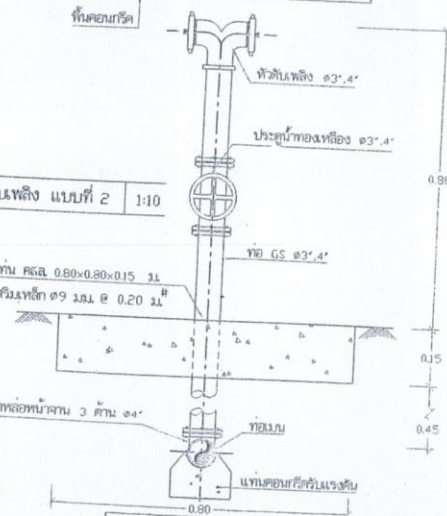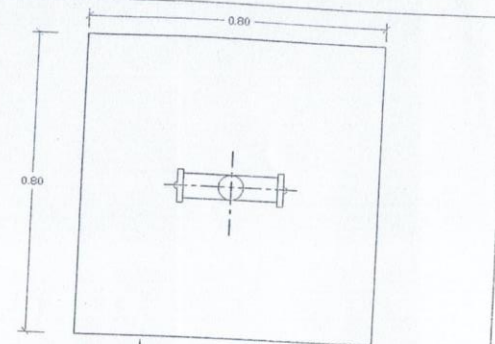

สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ				
การประสานงานและอุปการะ				
เลขที่				
สถานที่	กสิวิทย์ ไร่ทอง	เจ้าหน้าที่	กสิวิทย์	ASIS
ชื่อผู้ประสาน	วุฒิ ไชยธรรม	ผู้ประสาน	วุฒิ	ASIS
เวลา / วันที่	ผู้ประสาน: กสิวิทย์ / ไร่ทอง			ผู้ประสาน: กสิวิทย์

นายพัฒน์พงษ์ แสนมะฮุง
นายช่างโยธาอาวุโส

17. แบบการจัดตั้งหัวดับเพลิง แบบที่ 1	1:10
---------------------------------------	------